

目 录

前 言	1
一、 功能特点	2
二、 技术指标	3
三、 结构外观	4
1、 结构尺寸	4
2、 仪器外观	4
3、 键盘说明	5
四、 液晶界面	7
1. 主菜单界面	7
2. 参数设置屏	7
3. 三相变压比测试	8
4. 三相匝数比测试	9
5. 单相变压器测试	11
6. Z 型变测试（注：此界面平时不用，做 Z 型变用三相变压比界面）	12
7. 斯科特变压器（T 型变）测试	13
8. 逆斯科特变压器（T 型变）测试	14
9. 历史数据屏	15
10. 消磁试验屏	16
11. 低压专测屏	16
五、 接线方法	18
六、 电池维护及充电	21
七、 注意事项	21

前 言

根据 IEC 及国家有关标准规定，在电力变压器生产、用户交接和检修试验过程中，变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量，防止变压器匝间短路，开路，连接错误，调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的 **JL3010S 全自动变比测试仪（手持式特种款）** 除具有完全根据用户的现场使用要求，操作简便，功能完备，数据稳定可靠的特点外还是国内到目前为止第一款可以进行全盲测（不知道被测变压器的任何参数的情况下准确测量变比值和组号，同时能准确测量相角）的变比测试仪；能适应各种大中小型变压器变比测试的需要（包括 Z 型变、整流变、电炉变、非整点的移相变、平衡变、斯科特及逆斯科特变压器、低电压输入变压器），是到目前为止国内变比测试中技术非常先进，测试项目非常完善，测量参数全面的变比测试仪。

仪器内置大容量锂离子充电电池，无需外接电源即可进行测试，现场方便易用。

仪器具备完善的保护功能，输出测试源自动探测负载电流并做出相应的保护，停止测试并给出提示，不会因外部测试回路负载过重或短路造成仪器的损坏。

仪器采用大屏幕真彩色液晶做为显示器，全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面，人机对话界面友好，向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶键盘操作方式，操作手感好，简便易用。仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器，可将现场校验数据保存下来，最多可扩展存储 1000 组现场校验结果，通过 U 盘将结果转存至计算机，生成报表、打印，实现微机化管理。

仪器采用本公司独立设计开模制造的工程塑料外壳，仪表外形美观、实用。现场测试操作方便。

一、功能特点

1、真正三相测试：单相电源输入，内部数字合成三相标准正弦波信号源，通过高保真功率放大器，产生三相测试电源（失真度小于 0.1%、对称度优于 0.05%）输出，测试结果具有更好的等效性，不会出现组别误判等现象。

2、功能强大：既可进行单相测量，又可实现三相绕组的自动测试，单相、三相均可测量极性，相角，一次完成测量 AB、BC、CA 三相的变比值、相角值、误差、分接位置、分接值等参数，可自动识别组号（0-11 等同于 1-12）。

3、相角测量功能：准确测量高、低压侧之间的相位角（0-360°），可以对非整点的变压器进行变比和角度的测量。

4、六角图显示功能：结果以数字和六角矢量图显示，直观的看出变压器连接组别情况。

5、盲测功能：无需选择接线方式，无需选择接线组别，测量 Y/△、△/Y 变压器无需外部短接，可根据选择的测试内容自动切换接线方式。完全可以对没有铭牌的变压器进行变比和组号的测量。

6、分接测试：能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差，额定变比只需输入一次，不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。

7、同时具有匝数比测量和运行电压变比测量两种功能，运行变比能更真实的反映变压器在实际运行的情况下，电压变比的实际数值。

8、具备消磁功能，可以消除变压器铁芯中的剩磁，避免因剩磁对测试结果造成影响。

9、具有低输入电压变压器专门测试功能，对于一次电压很低的变压器采用特殊电压进行测试，避免励磁电流太大而无法测试的情况。

10、抗振性好：军品接插件的使用增强了抗振性能。

11、采用 5 寸高清真彩液晶屏，显示数据效果和矢量图效果直观细腻。

12、仪器具备 USB 接口，可以支持 U 盘，将存储好的数据文件拷贝到电脑。（数据文件是文本格式，不需要专用软件即可打开）

13、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源，失真度小于 0.1%，不受工作电源质量的影响。

14、可配外置微型打印机，将测试结果打印出来。（选配件，标配不含）

15、携带方便：体积小，重量轻。

16、内部配备高容量锂离子充电电池，现场无需任何电源即可完成测试工作，一次充满

可以连续进行 500 次以上的测量。

二、技术指标

- 1、变比测量范围：0.9~10000
- 2、测量速度：35 秒内完成三相测试
- 3、测量精度：高压侧电压的测量精度 0.05%

低压侧电压的测量精度 0.1%

相角分辨率：0.01°

相角测量精度：0.1°

变比分辨率：0.0001

变比测量精度 0.1% (0.9—200)

0.2% (200—2000)

0.3% (2000—10000)


根据用户要求可订制全量程 0.1 级的设备

- 4、输出电压：测试普通变 AC25V、测试低输入电压变压器 AC5V
- 5、携带方便、适合野外作业
- 6、外形尺寸：260×160×60
- 7、重量：1.8Kg

三、结构外观

仪器由主机和配件箱两部分组成，其中主机是仪器的核心，所有的电气部分都在主机内部，其主机采用注塑机箱，坚固耐用，配件箱用来放置测试导线及工具。

1、结构尺寸

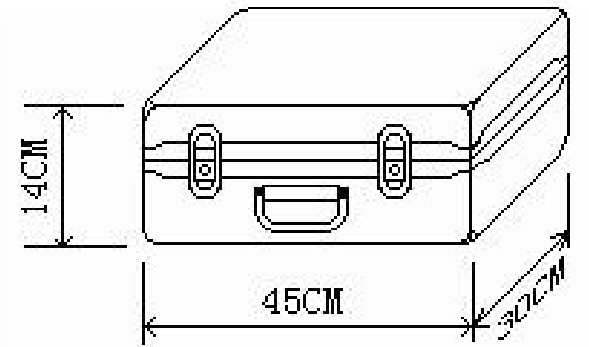

图一、外箱尺寸

2、仪器外观



图二、仪器外观正、侧面图

仪器顶端部分是变比测试接线端子，高压侧端子（UA、UB、UC、UN），低压侧端子（Ua、Ub、Uc）。正面上部是彩色液晶屏，下部是标准 30 键的控制键盘；打开支架在仪器的右侧可看到 USB 接口、充电接口、RS232 接口。

3、键盘说明

键盘共有 30 个键，分别为：存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、软开关、退出、↵（确认）、自检、帮助、数字 1、数字 2（ABC）、数字 3（DEF）、数字 4（GHI）、数字 5（JKL）、数字 6（MNO）、数字 7（PQRS）、数字 8（TUV）、数字 9（WXYZ）、数字 0、小数点、#、辅助功能键 F1、F2、F3、F4、F5。

各键功能如下：

↑、↓、←、→键：光标移动键；在主菜单中用来移动光标，使其指向某个功能菜单，按确认键即可进入相应的功能；在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项，左右键改变数值。

↵键：确认键；在主菜单下，按下此键即进入被选中的功能，另外，在输入某些参数时，开始输入和结束输入。

退出键：返回键，非参数输入状态时，按下此键均直接返回到主菜单。

存储键：用来将测试结果存储为记录的形式。

查询键：用来浏览已存储的记录内容。

设置键：在主菜单按下此键，直接进入参数设置屏。

切换键：出厂调试时生产厂家使用，用户不需用到此键。

自检键：保留功能，暂不用。

帮助键：用来显示帮助信息。

数字（字符）键：用来进行参数设置的输入（可输入数字或字符）。

小数点键：用来在设置参数时输入小数点。

#键：保留功能，暂不用。

F1、F2、F3、F4、F5：辅助功能键（快捷键）。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。其中：

F1 保留键，无作用；

F2 将内存中数据存储 U 盘；
F3 删除存储记录；
F4 打印测试结果；
F5 确认删除记录；
软开关键：手持式设备的电源开关。

四、液晶界面

液晶显示界面主要有九屏，包括主菜单和十个子功能界面，下面分别加以详细介绍。

1. 主菜单界面

主菜单如图三所示：



图三、主菜单

当开机后显示主菜单，如图三所示的主菜单界面。主菜单共有十个功能选项，包括：参数设置、三相变压比、三相匝数比、单相变压器、Z型变压器、斯科特测试、逆斯科特变、历史数据、消磁试验、低压专测，通过↑、↓、←、→键进行选择，选中的项目文字为反白显示（图中选中项目为“参数设置”），按确定键进入相应功能界面；屏幕顶端一行显示状态参量，包括：程序版本号，日期时间等，同时显示出内部电池的电压幅值和剩余电量，以便操作人员随时观察仪器电池状态，当发现电池亏电时可及时充电；屏幕最下方一行为提示栏，为用户进行简单的操作提示，方便用户正确操作。

2. 参数设置屏

在选中‘参数设置’功能时首先进入参数设置屏，如图四所示。

在参数设置屏中可见，需设置项目有：试品编号、额定变比、分接总数、等分接级、接线方式、设置日期、设置时间、界面风格。显示屏最下一行为提示行，提示操作人员如何进行操作，设置完毕后就按【退出】键返回；各项参数的含义和作用如下：

- 试品编号：指被测变压器的编号，最多可输入 6 位。
- 额定变比：指被测试变压器的额定档位的高压侧与低压侧的电压变比值

- 分接总数：指变压器分接开关总的档位数
- 等分接级：变压器每档调整的电压百分比
- 接线方式：预设变压器的接线方式，不影响测试，显示于测试结果中
- 设置日期：设置当前的日期
- 设置时间：设置当前的时间
- 界面风格：改变界面颜色搭配风格，有蓝白和黑灰两种

变压器变比测试系统

No:202080
Ver6.1822

移相 20-06-27
21:30:15

90%

试品编号: 123456

额定变比: 25.0000

分接总数: 3

等分接级: 5.000%

接线方式: Yd

设置日期: 2020-06-27

设置时间: 21:30:18

界面风格: 蓝白风格

按【确定】输入，【退出】返回主菜单

图四、参数设置屏

3. 三相变压比测试

变压器变比测试系统

No:202080
Ver6.1822

移相 20-06-27
21:30:15

90%

高压侧

黄 绿 红

UA UB UC

低压侧

黄 绿 红

Ua Ub Uc

黄 绿 红

A B C

黄 绿 红

a b c

三相变压器测试


参考图示接好测试电缆
按【确定】键开始测试...

[变压比]测试, 模拟变压器运行, 三相变压器比. 组别测试

图五、三相变压比测试接线提示屏

进行三相变压比测试之前应先进行参数设置，按【设置】键或选择“参数设置”项按【↓】进入参数设置屏进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“三相变压比”测试选项按【↓】键进入如图五所示的接线提示屏，操作人员须按照图示进行接线。

接线完成后按【↓】键开始自动进行测试，测试自动计数进行到 57 次自动停止计数，测试完毕，显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图六所示。

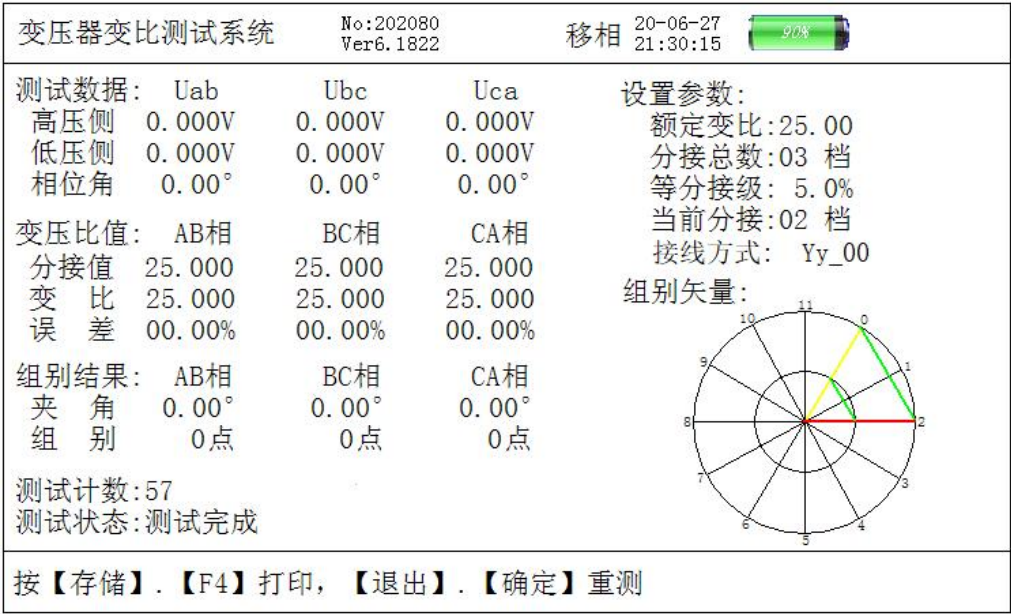


图六、三相变压比测试结果屏

测试完毕后结果显示在液晶屏上，图六中可见：屏幕左侧显示的测试数据结果，包括：三相高压侧电压值、三相低压侧电压值、三相高低压之间的相角值（以上三项为测试过程的数据），各相的当前分接变比值、三相实测额定变比值、三相变比误差百分数、判定组别，测试计数的次数及测试状态。右侧显示的为设置的各个参数及组别的矢量图，图中可见：当前组别为 0 点，所以图中高压侧矢量图（外圈大三角形）与低压侧矢量图（内圈小三角形）角度方向重合。测试完成后按【存储】保存结果；按【F4】键可打印结果；按【退出】返回主菜单；按【↓】重新测试。

4. 三相匝数比测试


进行三相匝数比测试之前应先进行参数设置，按【设置】键或选择“参数设置”项按【↓】进入参数设置屏进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“三相匝数比”测试选项按【↓】键进入如图七所示的接线提示屏，操作人员须按照图示进行

接线。

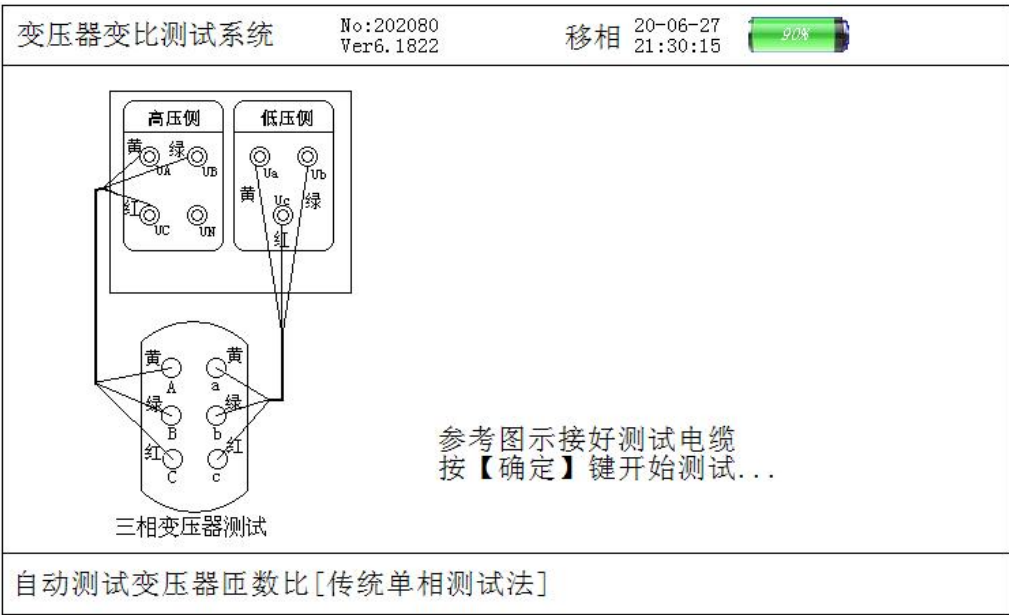

图七、三相匝数比测试接线提示屏

接线完成后按【↓】键开始自动进行测试，测试自动计数进行到 42 次自动停止计数，测试完毕，显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图八所示。测试完毕后结果显示在液晶屏上，图八中可见：屏幕左侧显示的测试数据结果，包括：三相高压侧电压值、三相低压侧电压值、三相高低压之间的相角值（以上三项为测试过程的数据），各相的当前分接变比值、三相实测额定变比值、三相变比误差百分数、判定组别，测试计数的次数及测试状态。右侧显示的为设置的各个参数。

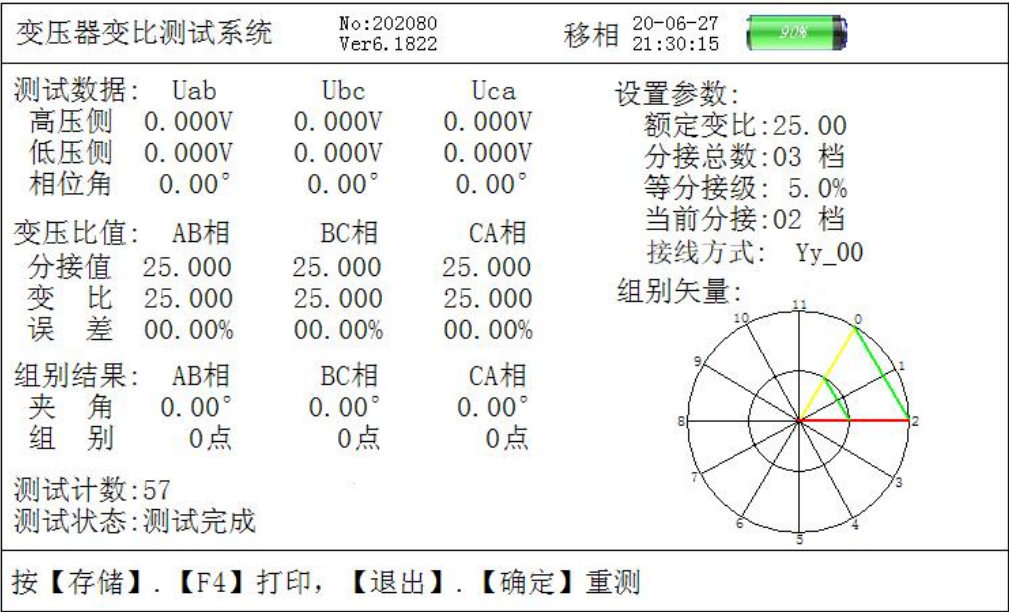


图八、三相匝数比测试结果屏

测试完成后按【存储】保存结果；按【F4】键可打印结果；按【退出】返回主菜单；

按【↵】重新测试。

5. 单相变压器测试

进行单相变压器测试之前应先进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“单相变压器”测试项按【↵】键进入图九的接线提示屏，按照图示接线。

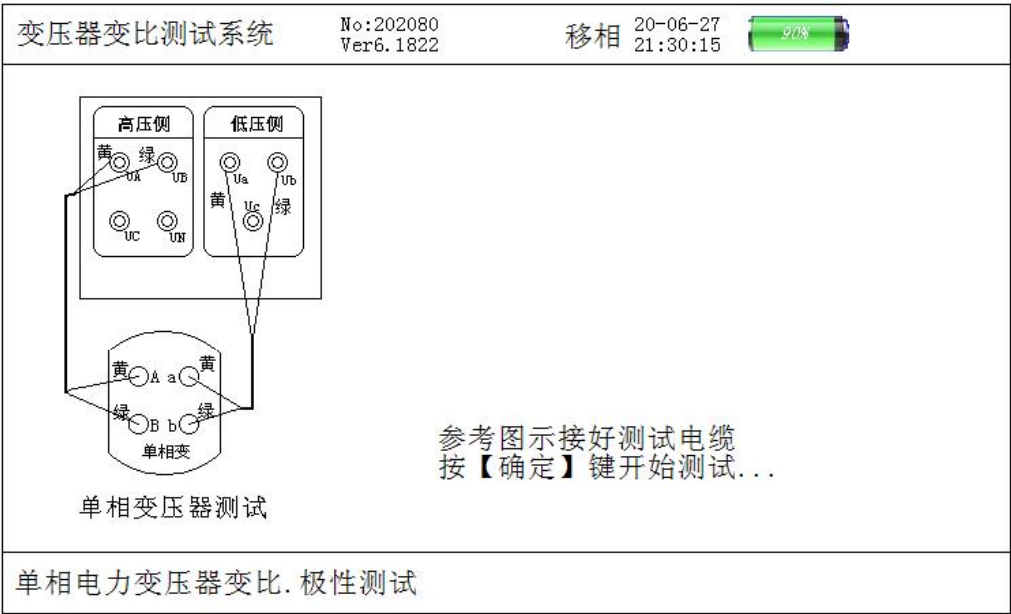

图九、单相变压器测试接线提示屏


接线完成后按【↵】键，仪器开始自动进行测试，测试计数进行到第 25 次停止计数测试完毕，显示测试结果屏、提示行及测试结果屏如图十所示。测试过程中提示行提示为“单相电力变压器变比.极性测试”。测试完毕后结果显示在液晶屏上，图十中可见，测试结果包括：单相高压侧电压，单相低压侧电压，实测相角，单相额定变比，单相测试变比及单相变比误差值，组别判定，测试计数，测试状态。测试完成后按【F4】键可打印结果；按【退出】返回主菜单；按【↵】重新测试。

变压器变比测试系统	No:202080 Ver6.1822	移相 20-06-27 21:30:15	
测试数据: Uab 高压侧 0.000V 低压侧 0.000V 相位角 0.00° 变压比值: AB相 分接值 25.000 变 比 25.000 误 差 00.00% 组别结果: AB相 夹 角 0.00° 组 别 0点 测试计数:25 测试状态:测试完成			
按【F4】打印, 【退出】. 【确定】重测			

图十、单相变压器测试接线结果屏

6. Z 型变测试（注：此界面平时不用，做 Z 型变用三相变压比界面）


进行 Z 型变压器测试之前应先进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“Z 型变压器”测试项按【↓】键进入如图十一所示的接线图屏，按照图示要求接线完成后按【↓】键，仪器开始“Z 型变压器”自动测试，测试完毕后显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图十二所示。

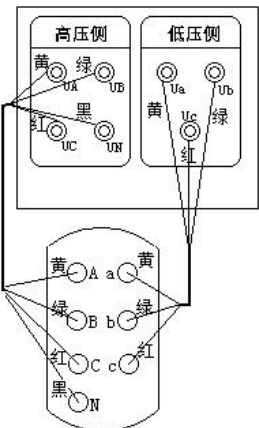变压器变比测试系统	No:202080 Ver6.1822	移相 20-06-27 21:30:15	
 参考图示接好测试电缆 按【确定】键开始测试... Z型变压器测试			
Z型变压器（接地变）变比组别测试			

图十一、Z 型变压器测试接线提示屏

测试完成后测试结果显示在显示屏上，如图十二所示屏幕左侧包括：高压侧三相的电压、相位，低压侧三相的电压相位，分接值，变比值，变比误差，组别判定测试计数次数及测试状态。右侧包括设定的参数值及矢量分析图。测试完成后按【F4】键可打印结


果；按【退出】返回主菜单；按【↓】重新测试。

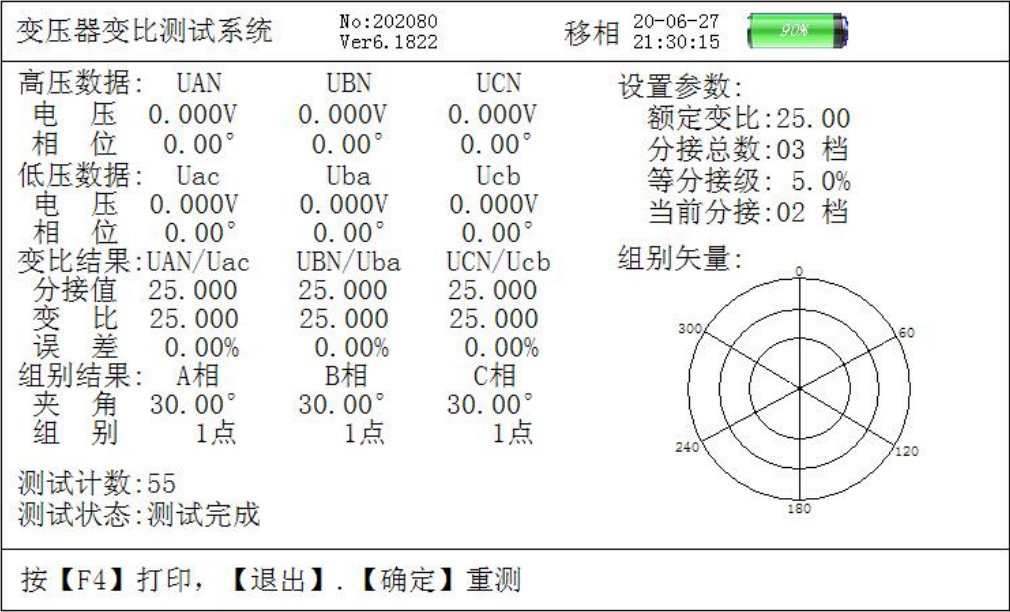

图十二、Z 型变压器测试接线结果屏

7. 斯科特变压器（T 型变）测试


进行斯科特测试之前应先进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“斯科特测试”项按【↓】键进入如图十三所示的接线提示屏，按照图示要求接线，接线完成后按【↓】键进入“斯科特测试”屏，仪器开始自动进行测试，测试完毕后显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图十四所示。

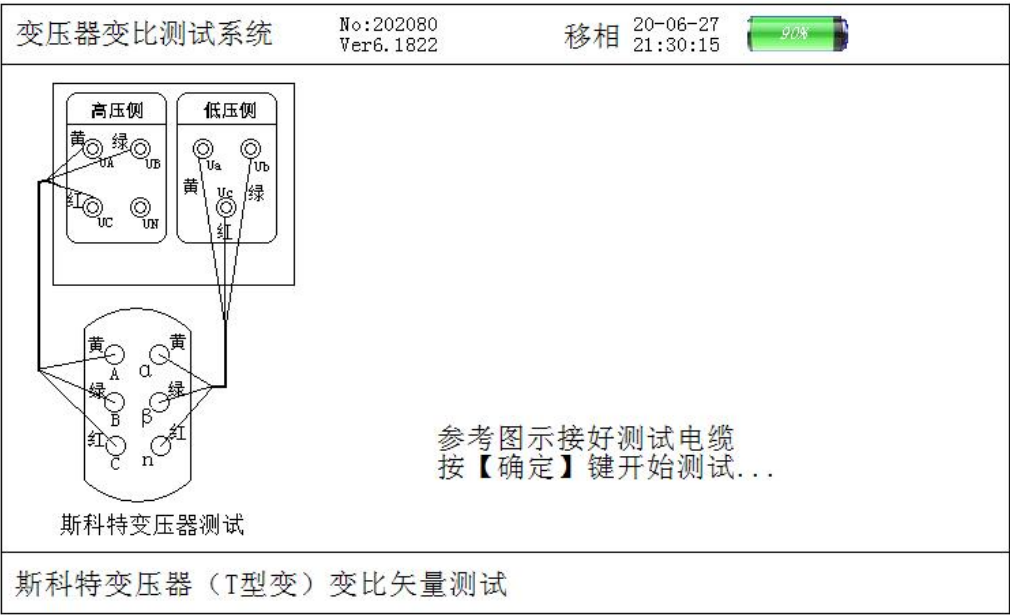

图十三、斯科特变压器测试接线提示屏

测试完成后测试结果显示在显示屏上，如图十四所示屏幕左侧包括：高压侧三相的


电压、相位，低压侧三相的电压、相位，分接值，变比值，变比误差及低压夹角($\angle \alpha \beta$)，组别判定测试计数次数及测试状态。右侧包括设定的参数和矢量图。测试完成后按【存储】保存结果；按【F4】键可打印结果；按【退出】返回主菜单；按【↵】重新测试。

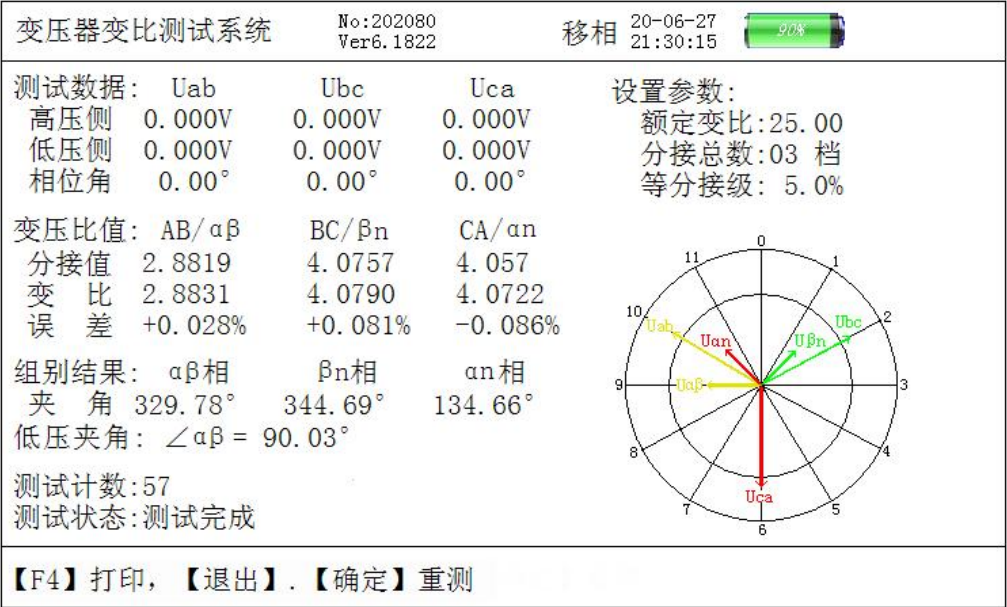

图十四、斯科特变压器测试结果屏

8. 逆斯科特变压器（T型变）测试


进行逆斯科特测试之前应先进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“逆斯科特测试”项按【↵】键进入如图十五所示的接线提示屏，按图示要求接线。

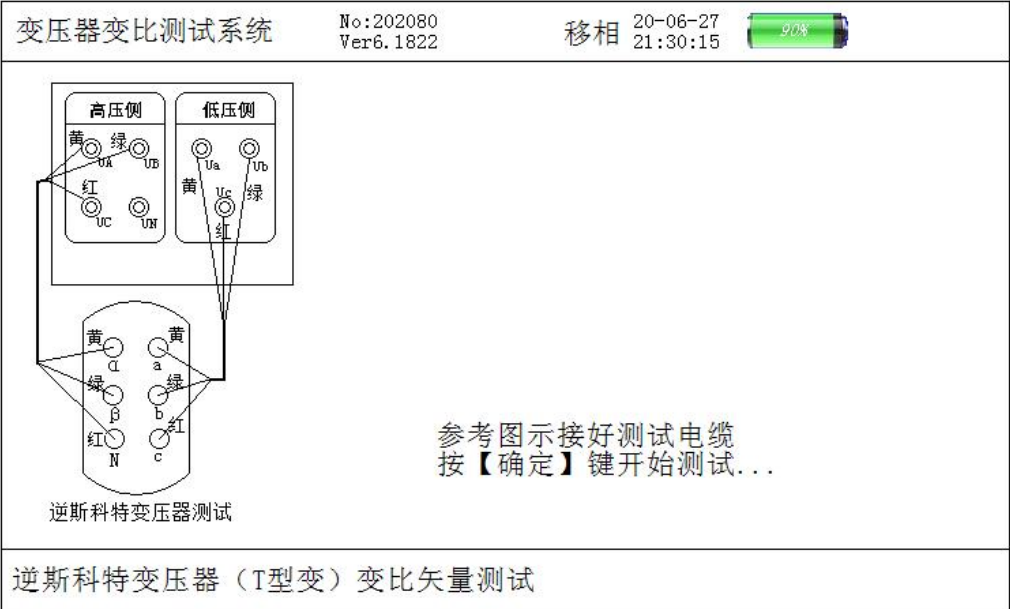

图十五、逆斯科特变压器测试接线提示屏

接线完成后按【↵】键进入“逆斯科特测试”屏，仪器开始自动进行测试，测试完毕后显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图十六所示。测试完成后测试结果显示在显示屏上，如图十六所示屏幕左侧包括：高压侧三相的电压，低压侧三相的电压、高低压各

相相位，分接值，变比实测值，变比误差，组别判定测试计数次数及测试状态。右侧为六角矢量图。测试完成后按【存储】保存结果；按【F4】键可打印结果；按【退出】返回主菜单；按【↓】重新测试。

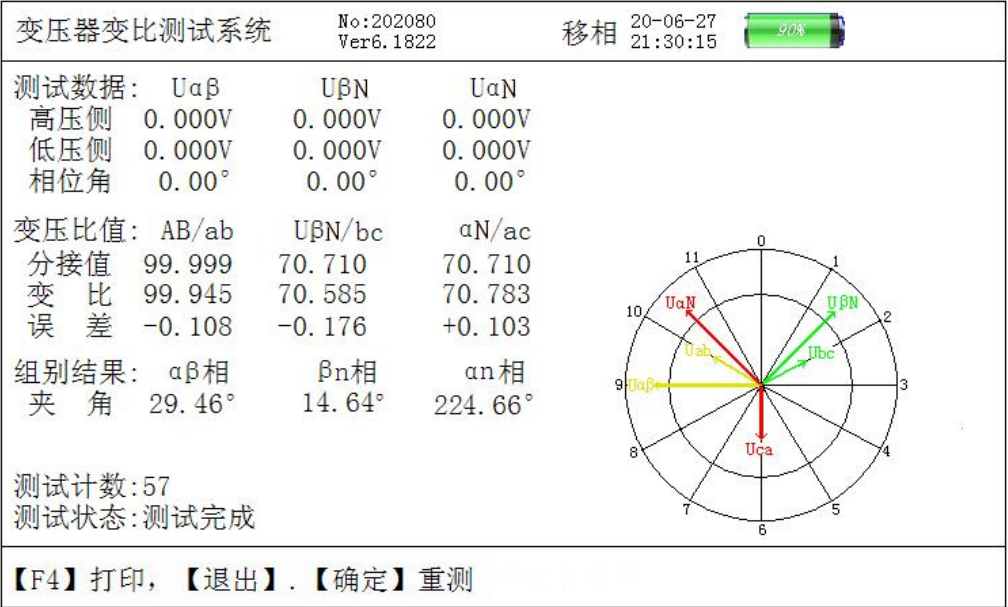

图十六、逆斯科特变压器测试结果屏

9. 历史数据屏

按【查询】按键或者在主界面下选中“历史数据”选项即可进入历史数据屏，该屏显示的是曾经测量并记录的三相变压器变比测量数据。如图十七所示的历史数据屏所包含的项有:总计数数据条数，当前数据序列、记录的时间日期、试品编号、分接总数、等分接级、额定变比、变比分接值、变比值、误差、夹角和组别等。


提示行提示的内容为按【上下】翻页，【F2】存U盘，【F3】删除，【F4】打印结果。



图十七、历史数据查询

10. 消磁试验屏


此功能用于对有剩磁的变压器进行消磁，界面如下图所示。

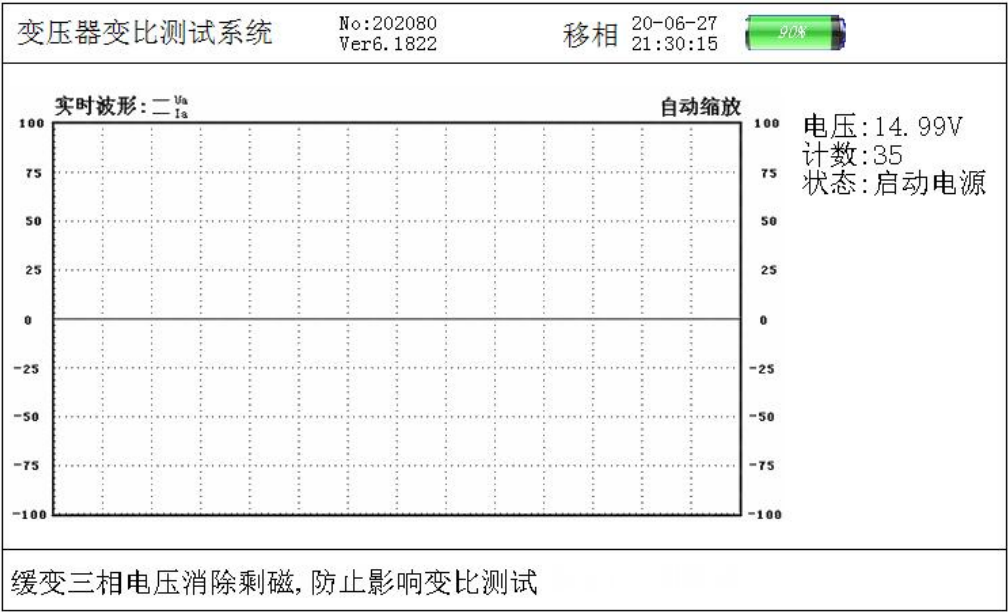

图十八、消磁试验


11. 低压专测屏

此功能用于对高压侧额定电压很低的变压器进行测试，这类变压器由于一次电压低，测试时励磁电流会偏大，用常规的测试电压有时会超出能提供的电流范围，因此要采用降低测试电压的方法进行测试。主界面选择“低压专测”选项按【↓】键进入如图十九所示的接线提示屏，操作人员须按照图示进行接线。

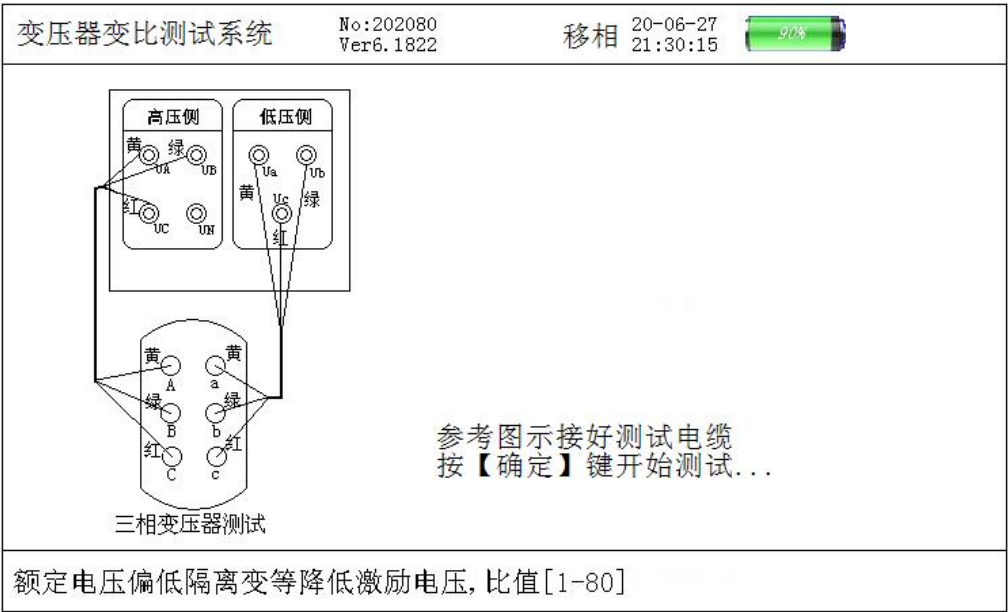

图十九、低压变测试接线提示屏

接线完成后按【↓】键开始自动进行测试，测试自动计数进行到 51 次自动停止计数，测试完毕，显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图二十所示。

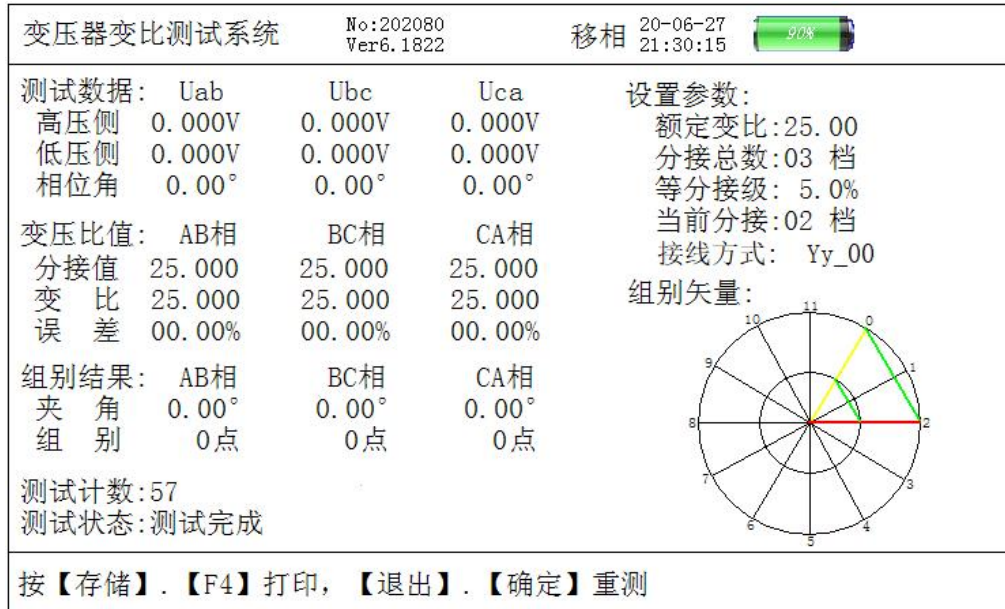


图二十、低压变测试结果屏

测试完毕后结果显示在液晶屏上，图中可见：屏幕左侧显示的测试数据结果，包括：三相高压侧电压值、三相低压侧电压值、三相高低压之间的相角值（以上三项为测试过程的数据），各相的当前分接变比值、三相实测额定变比值、三相变比误差百分数、判定组别，测试计数的次数及测试状态。右侧显示的为设置的各个参数及组别的矢量图，图中可见：当前组别为 0 点，所以图中高压侧矢量图（外圈大三角形）与低压侧矢量图（内圈小三角形）角度方向重合。测试完成后按【存储】保存结果；按【F4】键可打印结果；按【退出】返回主菜单；按【↓】重新测试。


五、接线方法

1. 三相测量时，仪器高压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器高压侧的 A、B、C，仪器低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的 a、b、c,接线正确方可测试。接线图如下图所示：

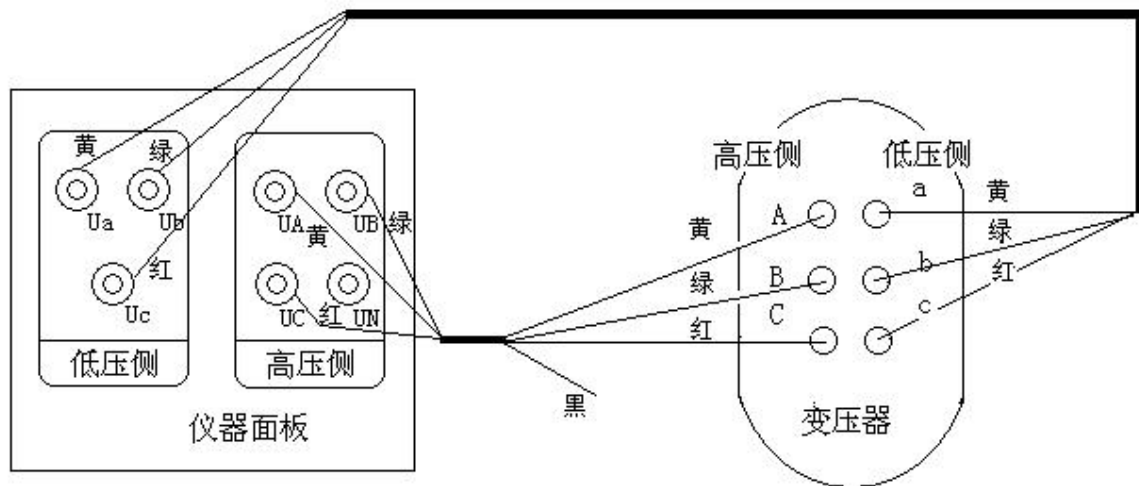


图二十一、三相变压器的测试接线

2. 单相测量时，仪器高压侧的黄、绿两根线分别接单相变压器高压侧的 A，N，仪器低压侧的黄、绿两根线分别接变压器低压侧的 a、n，接线正确方可测试。接线图如下图所示：

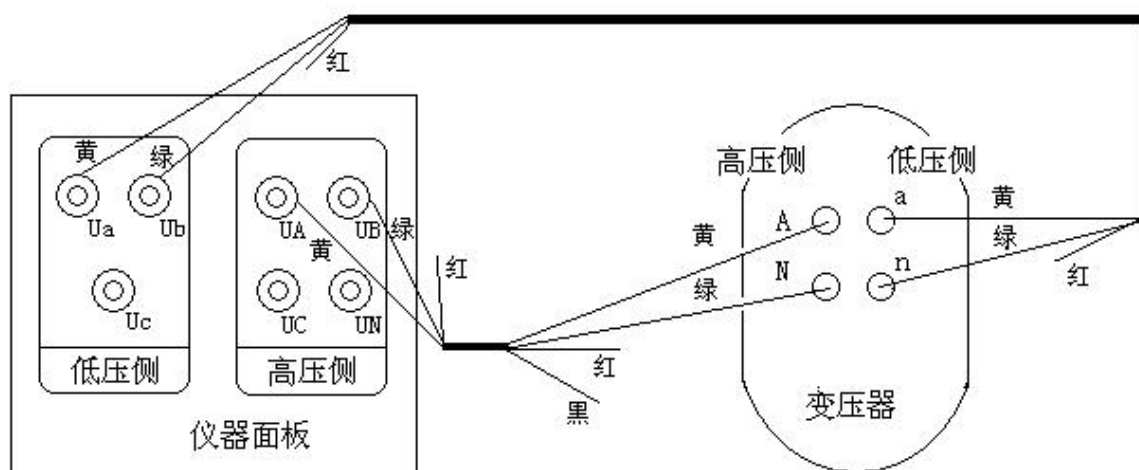


图二十二、单相变压器的测试接线

3. 测量 Z 型变压器时，仪器高压侧的黄、绿、红、黑四根线分别接变压器高压侧的 A、B、C、N，仪器低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的 a、b、c,接线正确方可测试。接线图如下图所示：

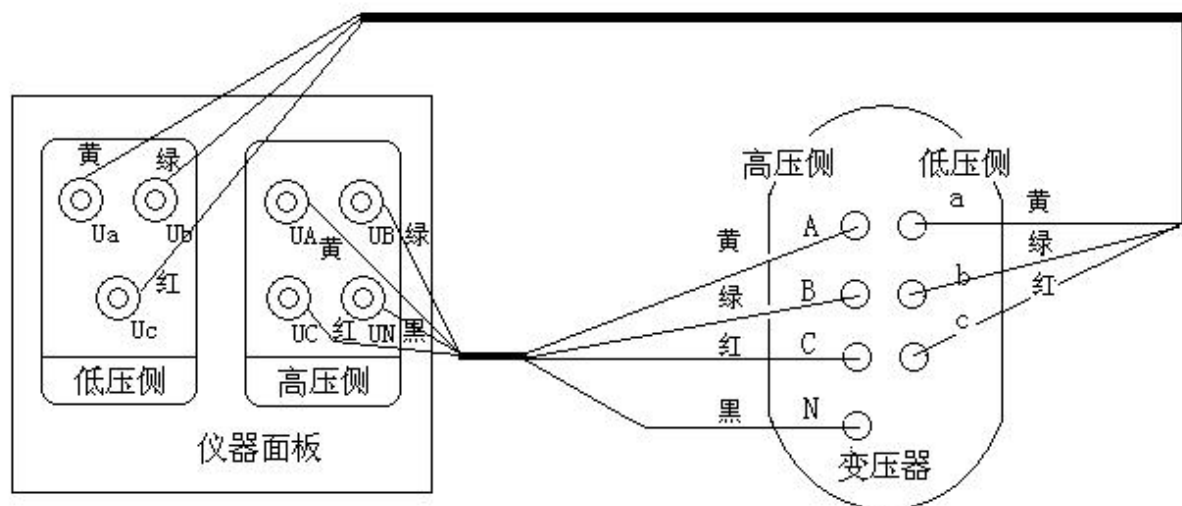


图二十三、Z 型变的测试接线

4. 测量斯科特型变压器时，仪器高压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器高压侧的 A、B、C，仪器低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的 α 、 β 、n,接线正确方可测试。接线图如下图所示：

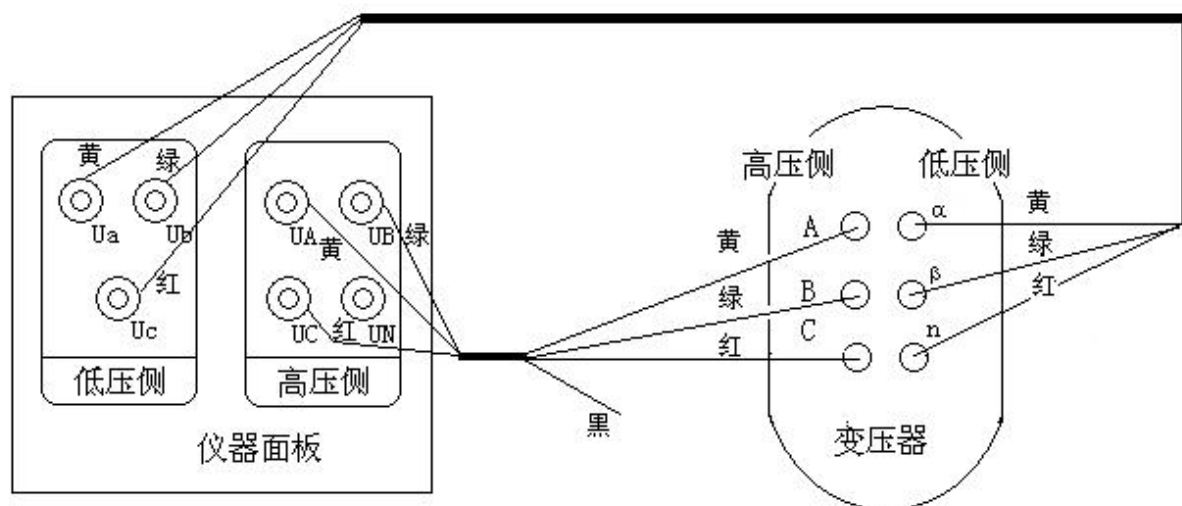

图二十四、斯科特型变的测试接线

5. 测量逆斯科特型变压器时，仪器高压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器高压侧的 α 、 β 、 n ，仪器低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的 a 、 b 、 c ，接线正确方可测试。接线图如下图所示：

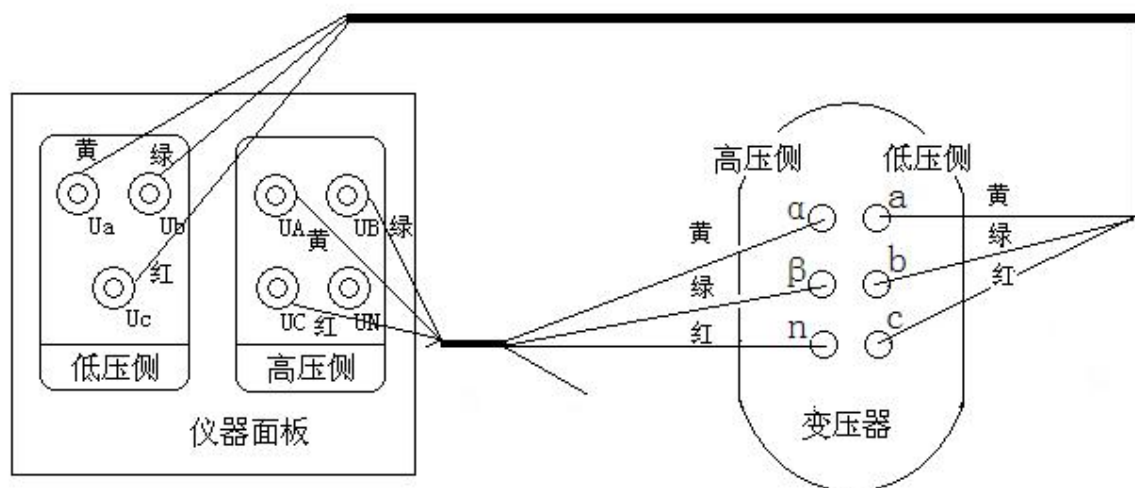

图二十五、逆斯科特变压器的测试接线

六、电池维护及充电

仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电池,避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。

仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,仪器标配的充电器为 12.6V/2A 锂电充电器,其他电压的充电器不能替换。

正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用最好在一个月内存一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在 6 小时以上,因内部有充电保护功能,可以对仪器连续充电。

每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态,重新装入电池后,不能直接工作,需要用充电器给加电使之解除保护状态,才可正常工作。

七、注意事项

1. 在测量前要确保被测设备处于停电状态,各测试端子不能接地。
2. 测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。
3. 测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。
4. 充电时最好使用有地线的电源插座。
5. 不能在过量限的情况下工作。
6. 严禁高低压接反。